


トコジラミ調査用

BBトラップクリア

透明でチェックが簡単！
壊れにくいプラスチック製！



- ・ 大きさ 51x77x10 mm
- ・ 12個/ケース

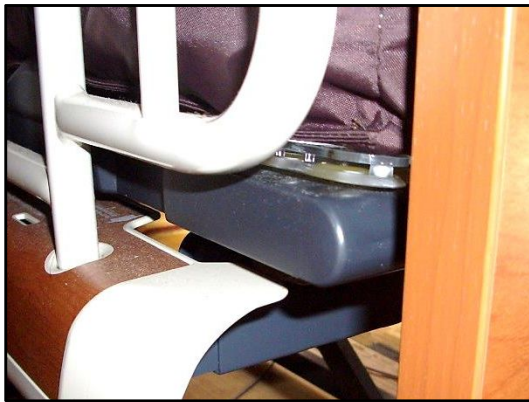

トコジラミが好む隙間に差し込みやすい形状



捕獲の有無がわかりやすい透明タイプ



- ・ 組み立て不要で、そのまま置いただけ
- ・ 透明なので短時間でチェック可能
- ・ そのまま写真撮影でき、記録も容易
- ・ 4分割の粘着面で無駄がないデザイン（通常、トコジラミは粘着面の中央まで侵入できません）



設置基準

- 床面積3㎡あたり1個(畳・カーペット・フローリングを問わず)を設置する。部屋のすみへの設置を基本とするが、壁際にタンスやオーディオラックなどがある場合はその手前や隣でも良い(設置例参照)。
- 室内にベッド、押入れ、パイプハンガー、ソファがある場合は、下記基準に従って追加する。

追加設置の対象	設置ポイント	設置数
ベッド	マットレス下の隙間に対し、頭側・足側のそれぞれ両端(4隅)に設置する	4個/マットレス1枚
押入れ (クローゼット)	押入れに入ってすぐの左右壁際に設置する	2個/1区画(上下2段の場合など、各段1区画とみなす)
パイプハンガー	パイプハンガー下の床面に設置する(脚部やキャスター部)	2個/1台
ソファ	座面下の隙間に設置する	1個/1人用, 2個/2人用

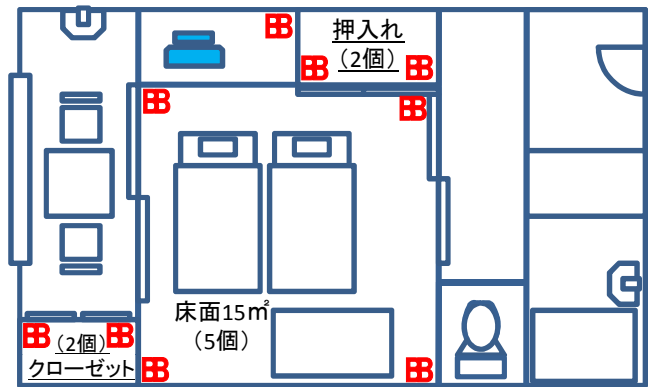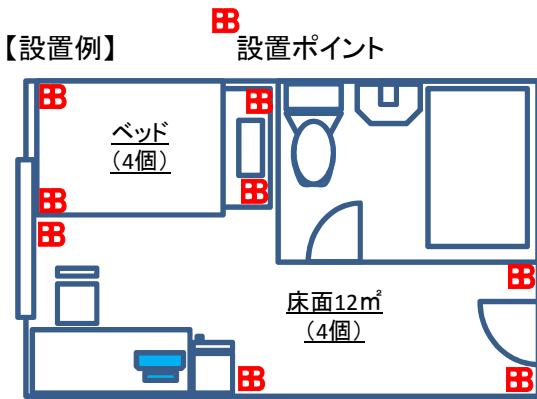


洋室

和室

- 捕獲のないトラップは継続して使用できますが、6カ月を目安に交換して下さい。
- 粘着面に埃などの異物が多く付着している場合は、6カ月以内でも交換して下さい。

使用事例

- 和室4畳(約6平米)+台所
- 男性一人暮らし(ベッド使用)
- 2012年6月14日～7月28日
- BBトラップクリア10個設置
- 薬剤施工後3週間目に捕獲されなくなった
- 住人からの聞き取り調査においても、その頃から痒みが無くなった
- モニタリング結果と聞き取り調査から、施工後4週間目に駆除完了と判断した

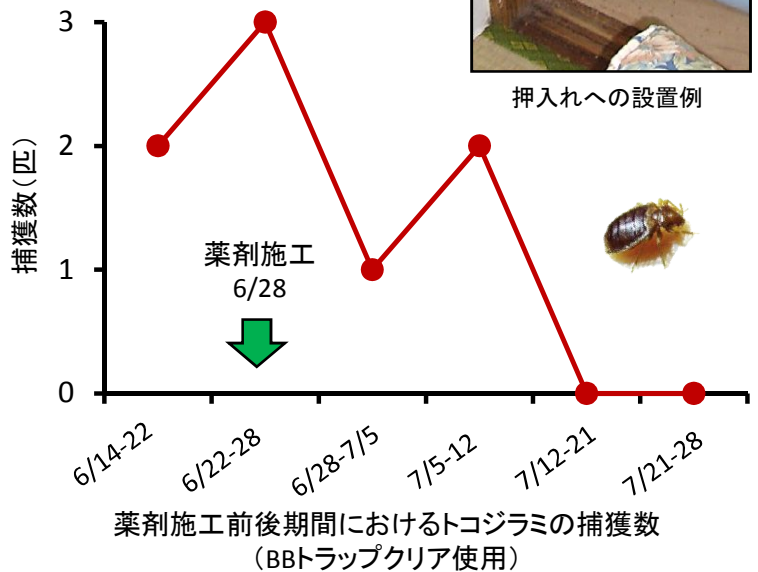

使用上の注意

- ⚠️ トラップを立てて、設置しないでください。場合によっては粘着が下にたれ落ちる可能性があります。
- ⚠️ トラップを車内など熱い場所に放置したり、直射日光に当てないでください。粘着の劣化や本体が破損する場合があります。
- ⚠️ ヒーターなど50℃以上になる場所近辺に長期間設置は避けてください。粘着が劣化する恐れがあります。